



Regione Lazio



Comune di  
Sacrofano

# COMUNE di SACROFANO

(Provincia di Roma)

*COMPLETAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO  
II° LOTTO*

## **LOTTO PRESTAZIONALE LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO**



*Elaborato:*

**IMPIANTO ELETTRICO  
QUADRI ELETTRICI**

*Scala:*

*Data:*

**OTTOBRE 2016**

*Il progettista:*

Arch. Michele Stamegna  
via Beato Paolo Burali D'Arezzo 20  
04020 Itri (LT)

*Timbro:*

*Tavola:*

**16**

**Progetto :**  
Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

**Disegnato :**


**Coordinato :**

**N° di Disegno :**

**Tensione di Esercizio :**  
400 / 230 [V]

**Sistema di distribuzione :**  
TT

Data :  
Pagina : 1

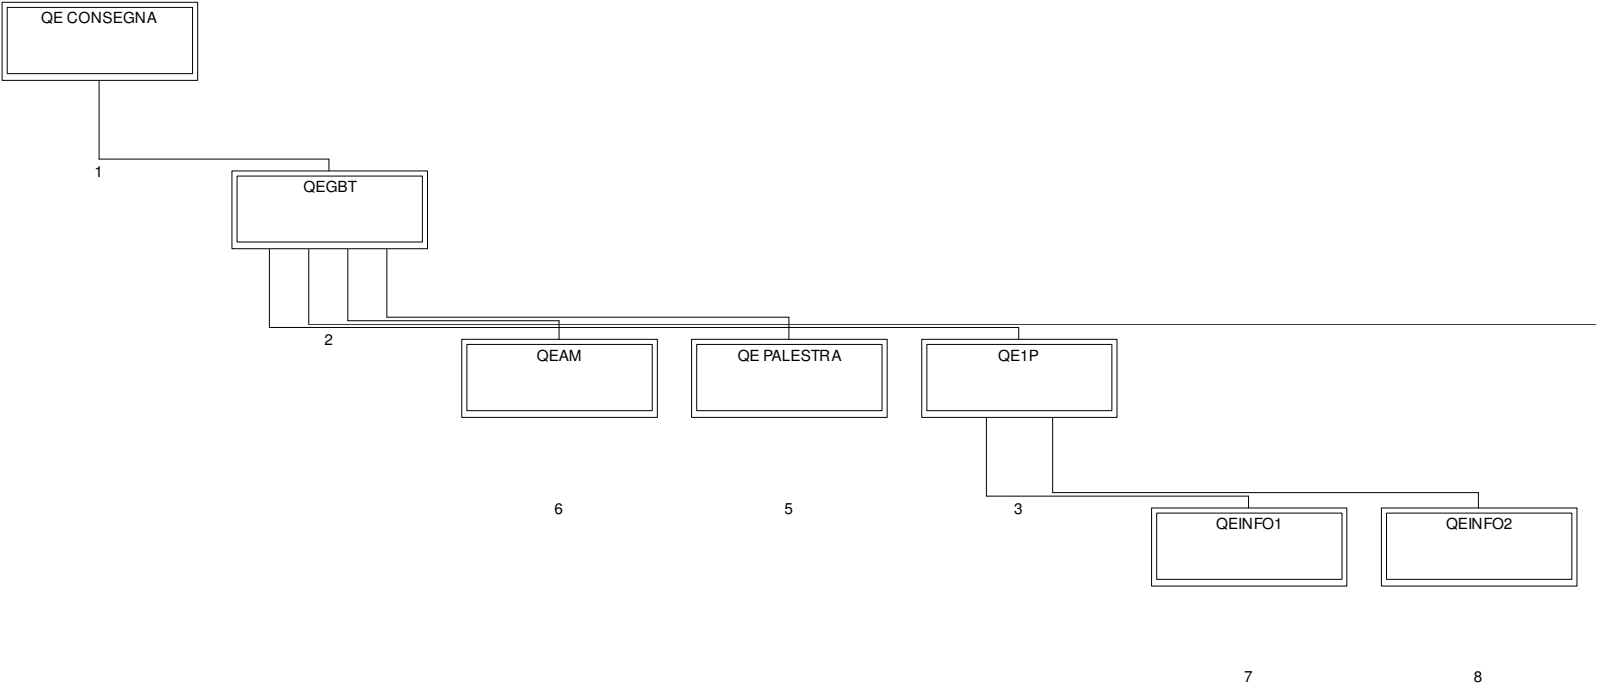

Nome quadro	QE CONSEGNA	QEGBT	QEAM	QE PALESTRA	QE1P	QEINFO1	QEINFO2	
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]		35	6	6	10	6	6	
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]		35	6	6	10	6	6	
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]		35	6	6	10	6	6	
Icc massima ai morsetti di entrata	4,500	3,013	2,165	1,141	2,407	1,099	1,204	
Corrente fase L1 [A]	49,39	49,39	1,69	16,11	28,99	8,70	8,70	
Corrente fase L2 [A]	47,81	47,81	3,14	4,02	28,50	8,70	8,70	
Corrente fase L3 [A]	49,68	49,68	3,14	5,96	27,74	8,70	8,70	
Corrente fase N [A]	1,74	1,74	1,45	11,25	1,09	0,00	0,00	
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu	Icn/Icu	Icn/Icu	Icn/Icu	Icn/Icu	Icn/Icu	Icn/Icu	
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	CEI EN 60898	
Note								


**Progetto :**  
Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

**Disegnato :**

**Coordinato :**

**N° di Disegno :**

**Tensione di Esercizio :**  
400 / 230 [V]



**Sistema di distribuzione :**  
TT

Data :  
Pagina : 2

4

Nome quadro	QE2P							
Alimentazione - Sezione di fase [mm²]	10							
Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]	10							
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	10							
Icc massima ai morsetti di entrata	2,212							
Corrente fase L1 [A]	12,56							
Corrente fase L2 [A]	12,56							
Corrente fase L3 [A]	12,75							
Corrente fase N [A]	0,19							
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu							
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898							
Note								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Progetto :**  
Nuovo Polo Scolastico II° lotto Sacrofano

**Disegnato :**

**Coordinato :**

**N° di Disegno :**

**Quadro :**  
2 - QEGBT

**Tipo involucro :**  
Quadro LD componibile IP40


**Ingombro totale [mm] :**  
950 x 2.000 x 280

**Tipo porta :**  
Si

**Tipo fondo :**  
Chiuso

**Tipo laterale :**  
Chiuso

**Data :**  
**Pagina :** 6



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]