



COMUNE DI MORLUPO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI
MUTUI AGEVOLATI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE "SCALO"

Via S.Pellegrino

PROGETTO ESECUTIVO

Relazione Specialistica Impianto Elettrico e Fotovoltaico

Il Progettista
Arch. Marco Stefanini

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mario Bettelli

Coordinatore Sicurezza in Progettazione
Arch. Marco Stefanini

Il Committente
Comune di Morlupo

Collaboratori

Protocollo

CODICE UNICO PROGETTO

E33G15002310004

REVISIONE

DATA

N. Elaborato

1

04/12/2017

2

3

4

02



Impianto Fotovoltaico di

POTENZA NOMINALE PARI A 7 kWp

PROGETTO DENOMINATO:

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SCALO

Sito nel comune di Morlupo

Committente

COMUNE DI MORLUPO (RM)

PROGETTO ESECUTIVO

Scopo e contenuti del documento

Il documento riporta il progetto esecutivo di impianto fotovoltaico.

Il documento individua i profili e le caratteristiche più significative dei successivi livelli di progettazione, descrivendo e fornendo gli elementi e le indicazioni di carattere generale necessari per:

- la preparazione del progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico;
- le prove e le verifiche da effettuare a fine lavori.

Nel documento sarà identificata l'opera, saranno forniti i dati di progetto e descritti i criteri utilizzati per le scelte progettuali, le caratteristiche dei materiali prescelti (moduli fotovoltaici, inverter, sistema di protezione di interfaccia e gruppi di misura dell'energia), i criteri di scelta delle soluzioni impiantistiche e i criteri di dimensionamento dei componenti principali. Inoltre, saranno riportati i calcoli preliminari necessari al dimensionamento, il computo metrico estimativo e gli elaborati grafici (schemi elettrici e planimetrie VD. TAV. 06).

1 - RELAZIONE DESCRITTIVA

L'impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 7 kW sarà installato sulla copertura di un edificio nel Comune di Morlupo - Scuola elementare Scalo - Palestra, verrà collegato alla rete elettrica di distribuzione in Bassa tensione Trifase in corrente alternata di tipo Trifase a 400 V di competenza del gestore di rete.

L'impianto, che entrerà in esercizio a seguito di Nuova costruzione, sarà individuato da un unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione, rispetto al quale sarà presentata domanda al gestore di rete per la connessione alla rete.

1.1 - DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

Le scelte progettuali hanno riguardato i tre aspetti della progettazione di un impianto fotovoltaico, ovvero gli aspetti energetici, gli aspetti impiantistici e di sicurezza, e gli aspetti architettonici - strutturali.

1.1.1 GLI ASPETTI ENERGETICI

L'impianto fotovoltaico di potenza nominale di 7 kW sarà collegato ad una fornitura elettrica Trifase in BT a tensione nominale di 400 V con una potenza impegnata di 10 kW.

Non sarà necessario adeguare la fornitura elettrica in quanto la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico è inferiore alla potenza impegnata della fornitura stessa.

Producibilità

Dal punto energetico, il criterio utilizzato nella scelta dell'esposizione del generatore fotovoltaico è quello di massimizzare la quantità di energia solare raccolta su base annua. Generalmente, l'esposizione ottimale si ha scegliendo per i moduli un orientamento a Sud ed una inclinazione rispetto al piano orizzontale leggermente inferiore al valore della latitudine del sito di installazione.

In casi particolari, sono ammessi esposizioni diverse qualora siano presenti vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore fotovoltaico che impediscono l'ottenimento dell'esposizione ottimale. E' compito del progettista valutare di volta in volta la convenienza di una scelta non ottimale dell'esposizione.

Generalmente tutti i moduli fotovoltaici devono avere la stessa esposizione. Qualora questa condizione non potrà essere ottenuta a causa di vincoli di natura architettonica, dovranno essere messe in atto soluzioni impiantistiche atte ad evitare conseguenti perdite di mismatching.

Nel caso dell'impianto in oggetto, il generatore fotovoltaico presenta un'unica esposizione (angolo di tilt, e angolo di azimuth uguale per tutti i moduli fotovoltaici), ovvero:

Esposizione del generatore fotovoltaico:

Azimuth	: 0 °
Tilt	: 30°

Inoltre, per ridurre le perdite di energia sul generatore fotovoltaico e quindi massimizzare la produzione di energia, sono state fatte le seguenti scelte progettuali:

- Al fine di smaltire agevolmente il calore prodotto dai moduli causato dall'irraggiamento solare diretto, e quindi di limitare le perdite per temperatura, si è favorita la circolazione d'aria fra la parte posteriore dei moduli e la superficie su cui essi sono posati.
- Le caratteristiche elettriche dei moduli (corrente di cortocircuito e corrente alla massima potenza) che fanno parte della stessa stringa dovranno essere, per quanto possibile, simili tra loro in modo da limitare le perdite di potenza per mismatching corrente.
- Le caratteristiche elettriche delle stringhe (tensione a vuoto e tensione alla massima potenza) che fanno parte dello stesso campo fotovoltaico dovranno essere, per quanto possibile, simili tra loro in modo da limitare le perdite di potenza per mismatching di tensione.
- La scelta della tensione del generatore fotovoltaico è stata fatta in modo da ridurre le correnti in gioco e quindi le perdite di potenza per effetto Joule.

Al fine di ottimizzare i costi di realizzazione si è scelta una conversione CC/CA centralizzata, ovvero si è scelto un gruppo di conversione composto da un unico inverter.

Regime di cessione dell'energia

La scelta della potenza nominale dell'impianto è stata fatta in modo da poter accedere al regime di cessione dell'energia elettrica alla rete pubblica più conveniente per l'utente che ha la titolarità o la disponibilità dell'impianto. Il criterio di scelta è quindi quello di rendere massimo il valore economico dell'energia prodotta.

Nel caso specifico, poiché non ricorrono le condizioni per accedere al regime di cessione denominato "Scambio sul Posto" o non risulta conveniente, al fine di valorizzare comunque l'energia ceduta alla rete, si è scelto il regime di cessione denominato "ritiro dedicato". Il Ritiro Dedicato è regolato dalla Deliberazione ARG/elt n.280/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e consente di remunerare l'energia immessa in rete sulla base del prezzo zonale orario (prezzo che si forma sul mercato elettrico), o in alternativa, sulla base al "prezzo minimo garantito" solo se la potenza nominale dell'impianto non supera 1 MW. Il regime del Ritiro Dedicato è regolato da una apposita convenzione che l'utente che ha titolarità dell'impianto stipula con il GSE (Gestore Servizi Energetici).

1.1.2 GLI ASPETTI IMPIANTISTICI E DI SICUREZZA

Interfacciamento con la rete

L'impianto dovrà essere connesso alla rete elettrica di distribuzione pubblica e dovrà erogare l'energia prodotta a tensione Tri alternata di 400 V, con frequenza 50 Hz, nei limiti di fluttuazione previsti dalle vigenti norme tecniche. Al fine di salvaguardare la qualità del servizio elettrico ed evitare pericoli per le persone e danni per le apparecchiature, l'impianto sarà dotato di un idoneo sistema di protezione di interfaccia (SPI) per il collegamento alla rete.

Inoltre, al fine di non iniettare correnti continue nella rete elettrica l'impianto sarà dotato di una separazione metallica tra la sezione DC e la sezione AC o, in alternativa, disporrà di una protezione elettromeccanica equivalente.

La scelta del SPI e del sistema atto ad evitare l'immissione di correnti continue in rete verrà fatta in conformità alla normativa applicabile CEI 11-20 e documento ENEL DK 5940 ed 2.2.

Scelta della tensione DC

La tensione del generatore fotovoltaico (tensione DC) è stata scelta in base al tipo di moduli e di inverter che si prevede verranno utilizzati. In particolare, poiché la tensione DC è influenzata dalla temperatura delle celle e dall'irraggiamento solare, per un corretto accoppiamento tra generatore fotovoltaico e gruppo di conversione, la tensione del generatore fotovoltaico è stata scelta in modo che le sue variazioni siano sempre contenute all'interno della finestra di tensione ammessa dagli inverter. Inoltre, si è scelta una tensione DC in modo che il suo valore massimo non superi mai la tensione massima di sistema del modulo fotovoltaico, pena la distruzione del modulo stesso. Il valore massimo della tensione DC si ha in condizioni di alto irraggiamento solare, bassa temperatura di cella e in condizioni di circuito aperto.

Essendo l'impianto in oggetto collegato ad una rete in BT, la tensione DC non dovrà mai superare 1000 V sia per non incorrere nelle prescrizioni del D.lgs. 81/2008, relativamente all'alta tensione, sia per facilitare la reperibilità sul mercato e l'economicità della componentistica elettrica che verrà utilizzata.

2 - RELAZIONE TECNICA

2.1 DATI DI PROGETTO

I dati di progetto sono di seguito riportati e riguardano, il committente, il sito di installazione, i dati sulla fornitura elettrica e sull'impianto utilizzatore in corrente alternata e sulla presenza o meno di corpi ombreggianti.

Sito d'installazione	
Località	Morlupo
Indirizzo	Via San Pellegrino
Vincoli	non è soggetta ad alcun tipo di vincolo
Latitudine	42,145°
Longitudine	12,508°
Altitudine	207 metri
Temperatura massima	0 °C
Temperatura minima	0 °C
Irraggiamento globale sul piano orizzontale	1494,55 kWh/m ²
Dati di irraggiamento	UNI 10349
Albedo	20%
Dati relativi al vento e al carico di neve	Da DM 16 Gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni

L'impianto fotovoltaico verrà collegato ad un impianto utilizzatore servito da una fornitura elettrica avente le seguenti caratteristiche:

Fornitura elettrica	
Gestore di rete	ENEL
Fornitura	BT
Tipologia	Trifase
Tensione di alimentazione	400 V
Potenza contrattuale	10 kW

2.2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 7 kW verrà collegato alla rete elettrica di distribuzione in Bassa tensione Trifase in corrente alternata di tipo Trifase a 400 V di competenza di ENEL.

Le caratteristiche d'impianto sono riassunte di seguito, in particolare in figura 1 è riportato lo schema elettrico unifilare d'impianto.

In esso si distinguono:

Il generatore fotovoltaico composto da:

2 stringhe di 14 moduli collegati in serie

Il gruppo di conversione formato da 1 inverter Monofase

Il sistema di protezione di interfaccia esterno all'inverter e certificato

Il gruppo di protezione

2.2.1 GENERATORE FOTOVOLTAICO

Sarà costituito da:

- moduli fotovoltaici connessi in serie per la formazione delle stringhe;
- strutture di supporto dei moduli;

Di seguito vengono riportate le caratteristiche del generatore fotovoltaico e dei suoi componenti principali, ovvero stringhe e moduli.

Caratteristiche elettriche del Generatore fotovoltaico	
Potenza nominale	7 kWp
Numero moduli fotovoltaici	28
Superficie captante	45,92 m ²
Numero di stringhe	2

Tilt, Azimuth	30°, 0°
Tensione massima @STC (Voc)	522,2 V
Tensione alla massima potenza @STC (Vm)	429,8 V
Corrente di corto circuito @STC (Isc)	17,32 A
Corrente alla massima potenza @STC (Im)	16,3 A

Il generatore fotovoltaico della potenza nominale di 7 kW utilizza la configurazione serie-parallelo (S-P) e sarà suddiviso in 2 stringhe di moduli collegati in serie. Di seguito si elencano le composizioni delle stringhe dell'impianto.

Caratteristiche elettriche delle stringhe	
Numero moduli fotovoltaici in serie	14
Potenza nominale	3,5 kW
Tensione a circuito aperto (Voc)	522,2 V
Corrente di corto circuito (Isc)	8,66 A
Corrente alla massima potenza (Im)	8,15 A

Dati costruttivi dei Moduli:

Dati costruttivi dei moduli	
Produttore	1 Soltech
Modello	1 STH-250
Tecnologia	Si-Mono
Potenza nominale	250 W
Tolleranza	3%
Tensione a circuito aperto (Voc)	37,3 V
Tensione alla massima potenza (Vm)	30,7 V
Corrente di corto circuito (Isc)	8,66 A
Corrente alla massima potenza (Im)	8,15 A
Superficie	1,64 m ²
Efficienza	15,2%
Certificazioni	

2.2.3 GRUPPO DI CONVERSIONE DC/AC

Il gruppo di conversione dell'impianto fotovoltaico in oggetto sarà composto da 1 inverter Monofase per una potenza nominale complessiva di circa 7 kW. Ciascun inverter sarà costituito da un ponte di conversione DC/AC e da un insieme di componenti quali dispositivi di protezione contro guasti interni e contro le sovratensioni, e da filtri che rendono il gruppo idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete elettrica in corrente alternata in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. per aumentare l'efficienza operativa d'impianto, l'inverter non avrà un trasformatore di isolamento.

Le principali caratteristiche tecniche dell'inverter/degli inverter sono di seguito riassunte.

Dati costruttivi dell'inverter

Produttore	Fronius International GmbH
Modello	Fronius IG Plus 70 V (einphasig)
Potenza nominale	6,9 kW
Potenza massima	6,9 kW
Efficienza massima	95,7%
Efficienza europea	95,1%
Tensione massima da PV	600 V
Minima tensione Mppt	230 V
Massima tensione Mppt	500 V
Massima corrente in ingresso	29,9 A
Tensione di uscita	230 V
Uscita	Monofase
Trasformatore di isolamento	False
Frequenza	50 Hz
Certificazioni	

2.2.4 SEZIONE INTERFACCIA RETE

La sezione di interfaccia rete conterrà il sistema di protezione di interfaccia (SPI), il dispositivo di interfaccia (DI) e il sistema di misura dell'energia prodotta.

Il sistema di protezione di interfaccia (SPI), costituito essenzialmente da relé di frequenza e di tensione, è richiesto, secondo la norma CEI 11-20, a tutela degli impianti del Gestore di Rete in occasione di guasti e malfunzionamenti della rete pubblica durante il regime di parallelo.

Nel caso dell'impianto in oggetto, Il sistema di protezione di interfaccia (SPI) e il dispositivo di interfaccia (DI) sono installati sul lato BT dell'impianto. Inoltre, il sistema di protezione di interfaccia (SPI) e dispositivo di interfaccia (DI) sono esterni all'inverter Fronius International GmbH Fronius IG Plus 70 V (einphasig), , e sono conformi alla normativa applicabile: norme CEI 11-20 e documento ENEL DK 5940 ed 2.2.

Il sistema di misura dell'energia elettrica prodotta sarà collocato all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile.

La potenza nominale dell'impianto è inferiore a 20 kW pertanto, ai sensi della delibera AEEG 88/07, il Gestore di rete sarà responsabile dell'installazione e della manutenzione del sistema di misura dell'energia prodotta , nonché del servizio di misura dell'energia prodotta.

2.2.5 QUADRI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA

L'impianto fotovoltaico è costituito da 1 quadri di campo così costituiti:

Composizione quadro elettrico	
Numero di ingressi	2
Max corrente per ciascun ingresso	8,66 A
Max tensione ingresso	589,825 V

Max corrente uscita	17,32 A
Dispositivo in ingresso	Nessuno
Corrente nominale del dispositivo in ingresso	0 A
Protezione	Nessuno
Corrente nominale della protezione	0 A
Dispositivo in uscita	ABB S802PV-S16
Corrente nominale del dispositivo in uscita	14,9 A
Scaricatori	ABB OVR PV 40 1000 P

2.3 CRITERI DI SCELTA E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI PRINCIPALI: MODULI, INVERTER E QUADRI ELETTRICI

In questo paragrafo verranno illustrati i criteri di scelta e di dimensionamento, nonché le caratteristiche elettriche e dimensionali dei principali componenti dell'impianto, ovvero dei moduli fotovoltaici, degli inverter, dei quadri elettrici e delle condutture elettriche.

2.3.1 MODULI FOTOVOLTAICI

I moduli fotovoltaici sono stati scelti in base alle seguenti specifiche tecniche:

- utilizzare la tecnologia del
- essere in classe II ed avere una tensione di isolamento superiore a 1000 V
- essere accompagnato da un foglio-dati e da una targhetta posta sul retro del modulo che riportano le principali caratteristiche elettriche secondo la norma CEI EN 50380;
- dovranno avere caratteristiche elettriche, per quanto possibile, simili fra loro (soprattutto la corrente nominale), in modo da limitare le perdite elettriche per mismatch. In assenza di queste informazioni, il criterio di scelta è quello di scegliere moduli con piccole tolleranze sulla potenza nominale ($\leq 3\%$);
- essere dotati di diodi di by-pass per garantire la continuità elettrica della stringa anche con danneggiamento o ombreggiamenti di una o più celle;
- avere una cassetta di terminazione con grado di protezione IP 65 da cui dipartono i cavi a loro volta dotati di connettori ad innesto rapido tipo multicontact;
- avere una potenza nominale sufficientemente elevata in modo da ridurre i cablaggi elettrici
- dotati di certificazione emessa da un laboratorio accreditato che certifichi la rispondenza del prodotto alla normativa applicabile;
- avere una garanzia di prodotto contro difetti di fabbricazione e di materiale di almeno 2 anni;
- avere una garanzia sul decadimento delle prestazioni tale per cui il costruttore del modulo garantirà che la potenza nominale del modulo dopo 20 anni non sarà inferiore all' 80% della potenza nominale indicata dal costruttore all'atto dell'acquisto del modulo stesso;
- avere il numero di serie e il nome del costruttore indelebili e ben visibili;
- essere provvisti di cornice, tipicamente in alluminio, per facilitare le operazioni di montaggio;
- avere una tensione massima di sistema superiore a 1000 V.

2.3.2 INVERTER

Gli inverter sono stati scelti e dimensionati in base alle seguenti caratteristiche:

- La potenza complessiva degli inverter dovrà essere superiore al 90 % della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico.

- Essere a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a “sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale”, in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20.
- Dovranno operare in modalità MPPT (Maximum Power Point Tracking)
- Ingressi in continua preferibilmente gestibili con poli non connessi a terra ("floating"), ovvero come sistemi IT.
- Presentare preferibilmente un isolamento galvanico tra generatore fotovoltaico e rete
- Disporre di un dispositivo per controllo continuo dell'isolamento verso terra, lato dc, conforme alle prescrizioni CEI per gli impianti gestiti con sistema IT (CEI 64-8). Eventualmente tale protezione può essere esterna
- Disporre di filtri di ingresso per contenimento eventuale ripple di tensione e corrente su generatore fotovoltaico.
- Avere una efficienza europea superiore al 93% se trattasi di inverter con trasformatore di isolamento, o superiore al 95 % in assenza di tale trasformatore.
- Disporre di filtri in uscita per limitare le armoniche di corrente e contenere i disturbi indotti sulla rete, in conformità alle norme CEI applicabili (EMC).
- Rispondere alle norme applicabili in materia di EMC
- Avere un controllo del fattore di potenza della corrente di uscita su valori prescritti (norma CEI 11-20) con eventuale sistema di rifasamento lato ca, ove risulti necessario.
- Poter funzionare in modo automatico (avviamento, modalità MPPT e spegnimento automatico
- Possibilità di funzionamento in sovraccarico (eventualmente con funzione di limitazione della corrente).
- Possibilità di operare in condizioni di temperatura gravose (protezione mediante limitazione di potenza nel caso in cui i dispositivi di potenza raggiungano temperature elevate)
- Avere protezioni e dispositivi per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20.
- Essere protetto contro guasti interni.
- Essere protetto contro fulminazioni indirette (presenza di scaricatori lato DC e AC)
- Avere il marchio CE.
- Disporre di una certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la di conformità alle norme applicabili, compresi i documenti tecnici dei Distributori relativamente all'interfacciamento con la rete pubblica.
- Avere un grado di protezione (IP) compatibile con le condizioni di installazione prevista in fase di progettazione.

Inoltre, gli inverter verranno scelti in modo tale che il campo di variazione delle tensioni e delle correnti lato DC sia compatibile con i valori di tensione e corrente erogate dal campo fotovoltaico a cui verranno connessi, in qualsiasi condizioni di irraggiamento e temperatura ambiente. La verifica di tale compatibilità verrà fatta nel capitolo “calcoli preliminari”.

Analogamente, i valori di tensione e frequenza in uscita dagli inverter saranno compatibili con la rete AC alla quale l'impianto fotovoltaico sarà connesso.

2.3.4 QUADRI ELETTRICI

I quadri elettrici dovranno avere un grado di protezione IP idoneo alla tipologia di installazione (IP 65 per installazioni esterne) ed essere dotati di apposita morsettiera su cui attestare i cavi entranti ed uscenti. La morsettiera dovrà essere provvista di morsetto di terra al quale collegare tutte le masse interne al quadro per il loro collegamento a terra. I quadri dovranno preferibilmente essere fissati a parete e possibilmente non dovranno essere esposti alla radiazione solare diretta.

I quadri elettrici dovranno contenere i dispositivi di manovra, protezione che dovranno essere scelti in funzione delle grandezze elettriche presenti nel punto di installazione. In particolare, per la sezione in corrente continua dovranno essere utilizzati dispositivi di protezione e manovra appositamente realizzati per l'impiego in corrente continua. Non sono quindi ammessi dispositivi di protezione e manovra realizzati per l'impiego in corrente alternata a meno che il costruttore non indichi chiaramente il coefficiente di declassamento necessario per poterli utilizzare in tutta sicurezza anche in corrente continua.

La scelta del quadro, in particolare le sue dimensioni, sarà fatta in modo che la temperatura al proprio interno non raggiunga valori tali da compromettere il buon funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi presenti al proprio interno. Il dimensionamento termico dei quadri sarà oggetto di progettazione esecutiva e terrà conto della resistenza termica del quadro, degli elementi presenti al loro interno che durante il normale funzionamento dell'impianto potranno dissipare potenza (dispositivi di protezione e sezionamento, comprese sbarre e cavi) e dalla massima temperatura ambiente.

I quadri elettrici dovranno infine riportare chiaramente ed in modo indelebile il nominativo del costruttore del quadro.

2.4 CRITERI DI SCELTA DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

Il riferimento normativo in questo ambito sono le norme CEI 81-10 1/2/3/4 e CEI 82-4. Per proteggere il generatore fotovoltaico contro gli effetti prodotti da sovratensioni indotte a seguito di scariche atmosferiche verranno utilizzati scaricatori (SPD di classe II) sul lato DC da posizionare dentro i quadri di campo. Per il dettaglio si rimanda agli schemi elettrici riportati nel documento. La scelta degli scaricatori è stata fatta in modo da rispettare la condizione:

$$UC > 1,25 * V_{OC,GENFV}$$

Dove:

U_c : è la tensione di servizio continuo dell'SPD

$V_{OC,GENFV}$: è la tensione a circuito aperto @STC del generatore fotovoltaico

Inoltre, il punto di installazione degli SPD è stato scelto in modo che non vengano superate le distanze di protezione l_{po} e l_{pi} definite nella norma CEI 81-10/4:

- ☐ Distanza di protezione l_{po} determinata dai fenomeni di oscillazione;
- ☐ Distanza di protezione l_{pi} determinata dai fenomeni d'induzione.

3. Elaborati grafici

3.1 - SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

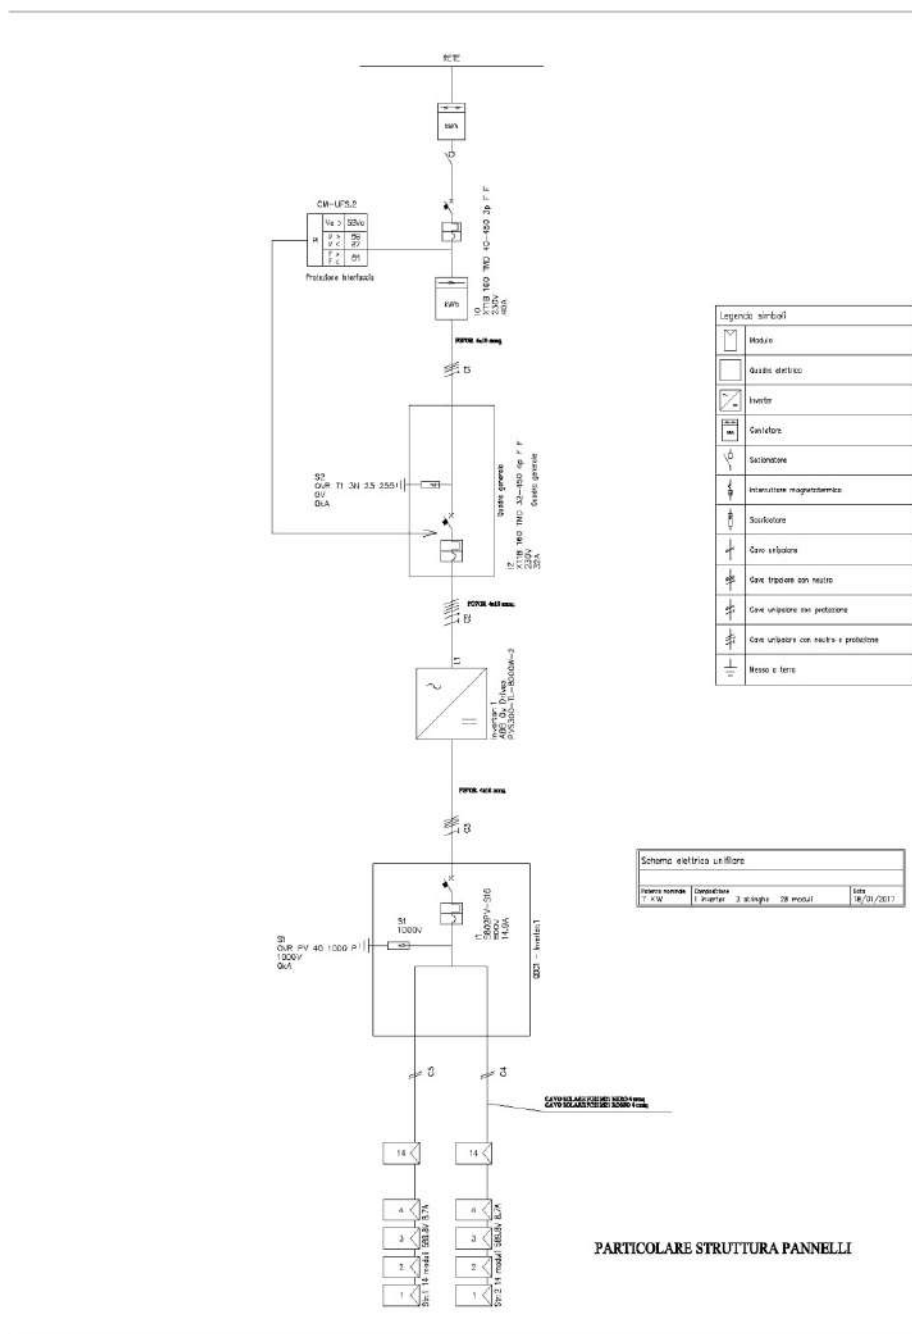


Fig.1: Schema elettrico unifilare

4. Calcoli preliminari

4.1 - PRODUCIBILITÀ ANNUA

Sito di installazione

L'impianto verrà installato in località , La tabella che segue riporta i principali dati geografici del sito di installazione.

Dati geografici del sito	
Località	Morlupo
Latitudine	42,145°
Longitudine	12,508°
Altitudine	207 metri
Temperatura massima	0 °C
Temperatura minima	0 °C
Dati di irraggiamento	UNI 10349
Dati relativi al vento e al carico di neve	Da DM 16 Gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni

La valutazione della fonte solare per la località è stata effettuata in base alla Norma UNI 10349, prendendo come riferimento la provincia che dispone dei dati storici di radiazione solare nelle immediate vicinanze di . La norma UNI 10349 fornisce una serie di dati climatici tra cui l'irraggiamento globale giornaliero medio mensile su piano orizzontale con le sue componenti diretto e diffuso. Per la località in esame i valori di irraggiamento giornaliero medio mensile sono i seguenti:

Mese	Diffuso giornaliero [kWh/m ²]	Diretto giornaliero [kWh/m ²]	Totale giornaliero [kWh/m ²]
Gennaio	0,79	0,92	1,71
Febbraio	1,07	1,37	2,44
Marzo	1,47	2,08	3,55
Aprile	1,89	2,78	4,67
Maggio	2,12	3,88	6,00
Giugno	2,20	4,28	6,48
Luglio	1,98	5,04	7,02
Agosto	1,83	4,18	6,01
Settembre	1,52	3,10	4,62
Ottobre	1,15	2,03	3,18
Novembre	0,85	1,04	1,89
Dicembre	0,71	0,74	1,45
Annuale	535,5	959,05	1494,55

Tenendo conto dell'irraggiamento giornaliero medio mensile e del numero di giorni di cui si compongono i dodici mesi dell'anno, è possibile determinare il valore di irraggiamento globale annuale su piano orizzontale per la località di . Tale valore è pari a 1494,55 [kWh/m²].

Calcolo della producibilità

La producibilità dell'impianto è stata calcolata sulla base dei dati storici del sito di installazione relativi ai valori medi mensili dell'irraggiamento solare globale incidente su superficie orizzontale desunti dalla Norma UNI 10349 per la località in questione.

La procedura per il calcolo dell'energia prodotta dall'impianto tiene conto della potenza nominale dell'impianto (7 kW), dell'angolo di tilt e di azimut (30°, 0°) del generatore fotovoltaico, delle perdite sul generatore fotovoltaico (perdite resistive, perdite per scostamento di temperatura dei moduli, per riflessione e per mismatching tra stringhe), dell'efficienza europea degli inverter nonché del coefficiente di riflettanza del suolo antistante i moduli (20%) (albedo).

Pertanto, l'energia prodotta dall'impianto su base annua (Ep,a) si calcola come segue:

$$Ep,a = Pnom * Irr * (1-Perdite) = 9.292,65 \text{ kWh}$$

Dove:

- ☐ Pnom = Potenza nominale dell'impianto: 7 kW
- ☐ Irr = Irraggiamento annuo sul piano dei moduli: 1712,56 kWh/m²
- ☐ Perdite = Perdite di potenza: 22,48 %

Le perdite di potenza sono dovute a vari fattori. Nella tabella sottostante vengono riportati tali fattori di perdita e i relativi valori assunti dalla procedura per il calcolo della producibilità dell'impianto.

Fattori di perdita elettrica	
Perdite per aumento di temperatura dei moduli	5,00 %
Perdite di mismatch elettrico	5,00 %
Perdite resistive	4,00 %
Perdite per conversione DC/AC	4,90 %
Altre perdite	2,00 %
Perdite totali	22,48 %

Il grafico sotto indicato riporta l'andamento della produzione mensile di energia attesa nel corso dell'anno.

4.2 - VERIFICA DEL CORRETTO ACCOPPIAMENTO ELETTRICO TRA IL GENERATORE FOTOVOLTAICO ED IL GRUPPO DI CONVERSIONE DC/AC.

Per poter scegliere un inverter correttamente occorre preventivamente verificare la compatibilità tra gli inverter utilizzati ed i relativi campi fotovoltaici.

Le verifiche sugli inverter si riferiscono alla sezione in corrente continua dell'impianto fotovoltaico e riguardano:

- ☐ La verifica sulla tensione DC
- ☐ La verifica sulla corrente DC
- ☐ La verifica sulla potenza

Verifica sulla tensione DC

La verifica sulla tensione DC consiste nel controllare che l'insieme delle tensioni fornite dal campo fotovoltaico sia compatibile con il campo di variazione della tensione di ingresso dell'inverter.

In altri termini, è necessario calcolare la tensione minima e massima del campo fotovoltaico e verificare che la prima sia superiore alla tensione minima di ingresso ammessa dall'inverter, e la seconda sia inferiore alla tensione massima di ingresso ammessa dall'inverter.

Verifica sulla corrente DC

La verifica sulla corrente DC consiste nel controllare che la corrente di cortocircuito @ STC del campo fotovoltaico sia inferiore alla massima corrente di ingresso ammessa dall'inverter.

Verifica sulla potenza

La verifica sulla potenza consiste nel controllare la potenza nominale del gruppo di conversione DC/AC (somma delle potenze nominali degli inverter) sia superiore all'80 % e inferiore al 120 % della potenza nominale dell'impianto fotovoltaico (somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici).

Le tabelle che seguono riportano il risultato di tali verifiche.

Inverter:1	
Limiti sulla tensione	Tensione minima alla temperatura dei moduli di 70°C (342,85 V) > Tensione minima di Mppt (230 V)
Limiti sulla tensione	Tensione massima alla temperatura dei moduli di -10°C (497,42 V) < Tensione massima di Mppt (500 V)
Limiti sulla tensione	Tensione di circuito aperto alla temperatura dei moduli di -10°C (589,82 V) < Tensione massima dell'inverter (600 V)
Limiti sulla corrente	Corrente di corto circuito (17,32 A) < Massima corrente dell'inverter (29,9 A)
Limiti sulla potenza	Dimensionamento in potenza (80 %) < (101%) < (120 %)

5 Quadro delle prestazioni richieste

In termini di energia l'impianto, tenendo conto del sito di installazione (), dovrà avere una capacità produttiva teorica annua superiore a circa 1.327,52 kWh/kWp

In termini di efficienze operative DC e AC, l'impianto deve essere realizzato con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

$$P_{cc} > 0,85 \cdot P_{nom} \cdot I_{rr} / I_{STC} \quad (\text{per } I_{rr} > 600 \text{ W/m}^2)$$

$$P_{ca} > 0,9 \cdot P_{cc} \quad (\text{per } P_{ca} > \text{del } 90\% \text{ della potenza di targa del gruppo di conversione})$$

Dove:

- P_{cc} è la potenza (in kW) misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del 2%;
- P_{ca} è la potenza attiva in corrente alternata (in kVA) misurata all'uscita del gruppo di conversione, con precisione migliore del 2%;

P_{nom} è la potenza nominale (in kWp) del campo fotovoltaico;

I_{rr} è l'irradianza solare (in W/m²) misurato sul piano dei moduli con precisione migliore del 3%;

I_{STC} è l'irradianza solare in STC pari a 1000 W/m².

Inoltre, al fine di assicurare il rispetto dei suddetti requisiti di efficienza operativa del generatore fotovoltaico e del gruppo di conversione dovrà essere emesso:

- la dichiarazione attestante la verifica tecnico-funzionale;
- il certificato di collaudo.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Criteri di progetto e documentazione

CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici

Sicurezza elettrica

CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici

CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua

CEI 64-12 Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario

CEI 64-14 Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori IEC/TS 60479-1 Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects

IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special

installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems CEI EN 60529 (70-1) Gradi di protezione degli involucri (codice IP)

Norme fotovoltaiche

IEC/TS 61836 Solar photovoltaic energy systems - Terms and symbols CEI EN 50380 (82-22) Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici

CEI EN 60891 (82-5) Caratteristiche I-V di dispositivi fotovoltaici in Silicio cristallino – Procedure di riporto dei valori misurati in funzione di temperatura e irraggiamento

CEI EN 60904-1 (82-1) Dispositivi fotovoltaici – Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche corrente-tensione

CEI EN 60904-2 (82-2) Dispositivi fotovoltaici – Parte 2: Prescrizione per le celle solari di riferimento

CEI EN 60904-3 (82-3) Dispositivi fotovoltaici – Parte 3: Principi di misura dei sistemi solari fotovoltaici (PV) per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento

CEI EN 61173 (82-4) Protezione contro le sovratensioni dei sistemi fotovoltaici (FV) per la produzione di energia – Guida

CEI EN 61215 (82-8) Moduli fotovoltaici in Silicio cristallino per applicazioni terrestri – Qualifica del progetto e omologazione del tipo

CEI EN 61646 (82-12) Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri – Qualifica del progetto e approvazione di tipo

CEI EN 61277 (82-17) Sistemi fotovoltaici (FV) di uso terrestre per la generazione di energia elettrica – Generalità e guida

CEI EN 61345 (82-14) Prova all'UV dei moduli fotovoltaici (FV)

CEI EN 61701 (82-18) Prova di corrosione da nebbia salina dei moduli fotovoltaici (FV)

CEI EN 61724 (82-15) Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici – Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati

CEI EN 61727 (82-9) Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo alla rete

CEI EN 61829 (82-16) Schiere di moduli fotovoltaici (FV) in Silicio cristallino – Misura sul campo delle caratteristiche I-V



CEI EN 61683 (82-20) Sistemi fotovoltaici - Condizionatori di potenza - Procedura per misurare l'efficienza

CEI EN 62093 (82-24) Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali

Quadri elettrici

CEI EN 60439-1 (17-13/1) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)

CEI EN 60439-3 (17-13/3) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) – Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso – Quadri di distribuzione ASD

CEI 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare

Rete elettrica del distributore e allacciamento degli impianti

CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo

CEI 11-20 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria

CEI 11-20, V1 Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria – Variante

CEI 0-16, Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle Imprese distributrici di energia elettrica

CEI EN 50110-1 (11-48) Esercizio degli impianti elettrici

CEI EN 50160 (110-22) Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica

Cavi, cavidotti e accessori

CEI 20-19/1 Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 1: Prescrizioni generali

CEI 20-19/4 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 4: Cavi flessibili

CEI 20-19/9 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 9: Cavi unipolari senza guaina, per installazione fissa, a bassa emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi

CEI 20-19/10 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 10: Cavi flessibili isolati in EPR e sotto guaina di poliuretano

CEI 20-19/11 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 11: Cavi flessibili con isolamento in EVA

CEI 20-19/12 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 12: Cavi flessibili isolati in EPR resistenti al calore

CEI 20-19/13 Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 470/750 V – Parte 13: Cavi unipolari e multipolari, con isolante e guaina in miscela reticolata, a bassa emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi

CEI 20-19/14 Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750V – Parte 14: Cavi per applicazioni con requisiti di alta flessibilità

CEI 20-19/16 Cavi isolati in gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 16: Cavi resistenti all'acqua sotto guaina di policloroprene o altro elastomero sintetico equivalente

CEI 20-20/1 Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 1: Prescrizioni generali

CEI 20-20/3 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 3: Cavi senza guaina per posa fissa

CEI 20-20/4 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 4: Cavi con guaina per posa fissa

CEI 20-20/5 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 5: Cavi flessibili
CEI 20-20/9 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 9: Cavi senza guaina per installazione a bassa temperatura
CEI 20-20/12 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 12: Cavi flessibili resistenti al calore
CEI 20-20/14 Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V – Parte 14: Cavi flessibili con guaina e isolamento aventi mescole termoplastiche prive di alogeni
CEI-UNEL 35024-1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa in aria
CEI-UNEL 35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata
CEI 20-40 Guida per l'uso di cavi a bassa tensione
CEI 20-65 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua - Metodi di verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio contenente conduttori di sezione differente
CEI 20-67 Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV
CEI EN 50086-1 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche – Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 50086-2-1 (23-54) Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – Parte 2-1: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori
CEI EN 50086-2-2 (23-55) Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – Parte 2-2: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori
CEI EN 50086-2-3 (23-56) Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche – Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori
CEI EN 50086-2-4 (23-46) Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche – Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati
CEI EN 50262 (20-57) Pressacavo metrici per installazioni elettriche
CEI EN 60423 (23-26) Tubi per installazioni elettriche – Diametri esterni dei tubi per installazioni elettriche e filettature per tubi e accessori

Conversione della potenza

CEI 22-2 Convertitori elettronici di potenza per applicazioni industriali e di trazione
CEI EN 60146-1-1 (22-7) Convertitori a semiconduttori – Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea – Parte 1-1: Specifiche per le prescrizioni fondamentali
CEI EN 60146-1-3 (22-8) Convertitori a semiconduttori – Prescrizioni generali e convertitori commutati dalla linea – Parte 1-3: Trasformatori e reattori
CEI UNI EN 45510-2-4 Guida per l'approvvigionamento di apparecchiature destinate a centrali per la produzione di energia elettrica – Parte 2-4: Apparecchiature elettriche – Convertitori statici di potenza

Scariche atmosferiche e sovratensioni

CEI 81-3 Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato nei comuni d'Italia, in ordine alfabetico
CEI 81-8 Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione
CEI EN 50164-1 (81-5) Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC) – Parte 1: Prescrizioni per i componenti di connessione
CEI EN 61643-11 (37-8) Limitatori di sovratensioni di bassa tensione – Parte 11: Limitatori di sovratensioni connessi a sistemi di bassa tensione – Prescrizioni e prove
CEI EN 62305-1 (81-10/1) Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi generali
CEI EN 62305-2 (81-10/2) Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del rischio
CEI EN 62305-3 (81-10/3) Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone



CEI EN 62305-4 (81-10/4) Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture

Dispositivi di potenza

CEI EN 50123 (serie) (9-26 serie) Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi - Apparecchiatura a corrente continua

CEI EN 60898-1 (23-3/1) Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e simili – Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata

CEI EN 60947-4-1 (17-50) Apparecchiature a bassa tensione – Parte 4-1: Contattori ed avviatori – Contattori e avviatori elettromeccanici

Compatibilità elettromagnetica

CEI 110-26 Guida alle norme generiche EMC

CEI EN 50082-1 (110-8) Compatibilità elettromagnetica – Norma generica sull'immunità – Parte 1: Ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

CEI EN 50263 (95-9) Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Norma di prodotto per i relè di misura e i dispositivi di protezione

CEI EN 60555-1 (77-2) Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili – Parte 1: Definizioni

CEI EN 61000-2-2 (110-10) Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-2: Ambiente – Livelli di compatibilità per i disturbi condotti in bassa frequenza e la trasmissione dei segnali sulle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione

CEI EN 61000-2-4 (110-27) Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 2-4: Ambiente – Livelli di compatibilità per disturbi condotti in bassa frequenza negli impianti industriali

CEI EN 61000-3-2 (110-31) Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-2: Limiti – Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≥ 16 A per fase)

CEI EN 61000-3-3 (110-28) Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3: Limiti – Sezione 3: Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < 16 A e non soggette ad allacciamento su condizione

CEI EN 61000-3-12 (210-81) Compatibilità elettromagnetica (EMC) – Parte 3-12: Limiti - Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 A e ≤ 75 A per fase.

CEI EN 61000-6-1 (210-64) Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-1: Norme generiche - Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

CEI EN 61000-6-2 (210-54) Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-2: Norme generiche – Immunità per gli ambienti industriali

CEI EN 61000-6-3 (210-65) Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-3: Norme generiche - Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

CEI EN 61000-6-4 (210-66) Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-4: Norme generiche

Energia solare

UNI 8477 Energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Valutazione dell'energia raggiante ricevuta

UNI EN ISO 9488 Energia solare - Vocabolario


UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici


Cliente:	COMUNE DI MORLUPO (RM)
Progetto:	ESECUTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA


Note: SCUOLA ELEMENTARE SCALO
QUADRO PALESTRA

Rev. n°1			Data:	
Rev. n°2			Disegn.:	
Rev. n°3			Progettista:	
REVISIONI	Data:	Firma	Visto:	

Calcolato con:	DOC
Nome file:	
Registro #:	

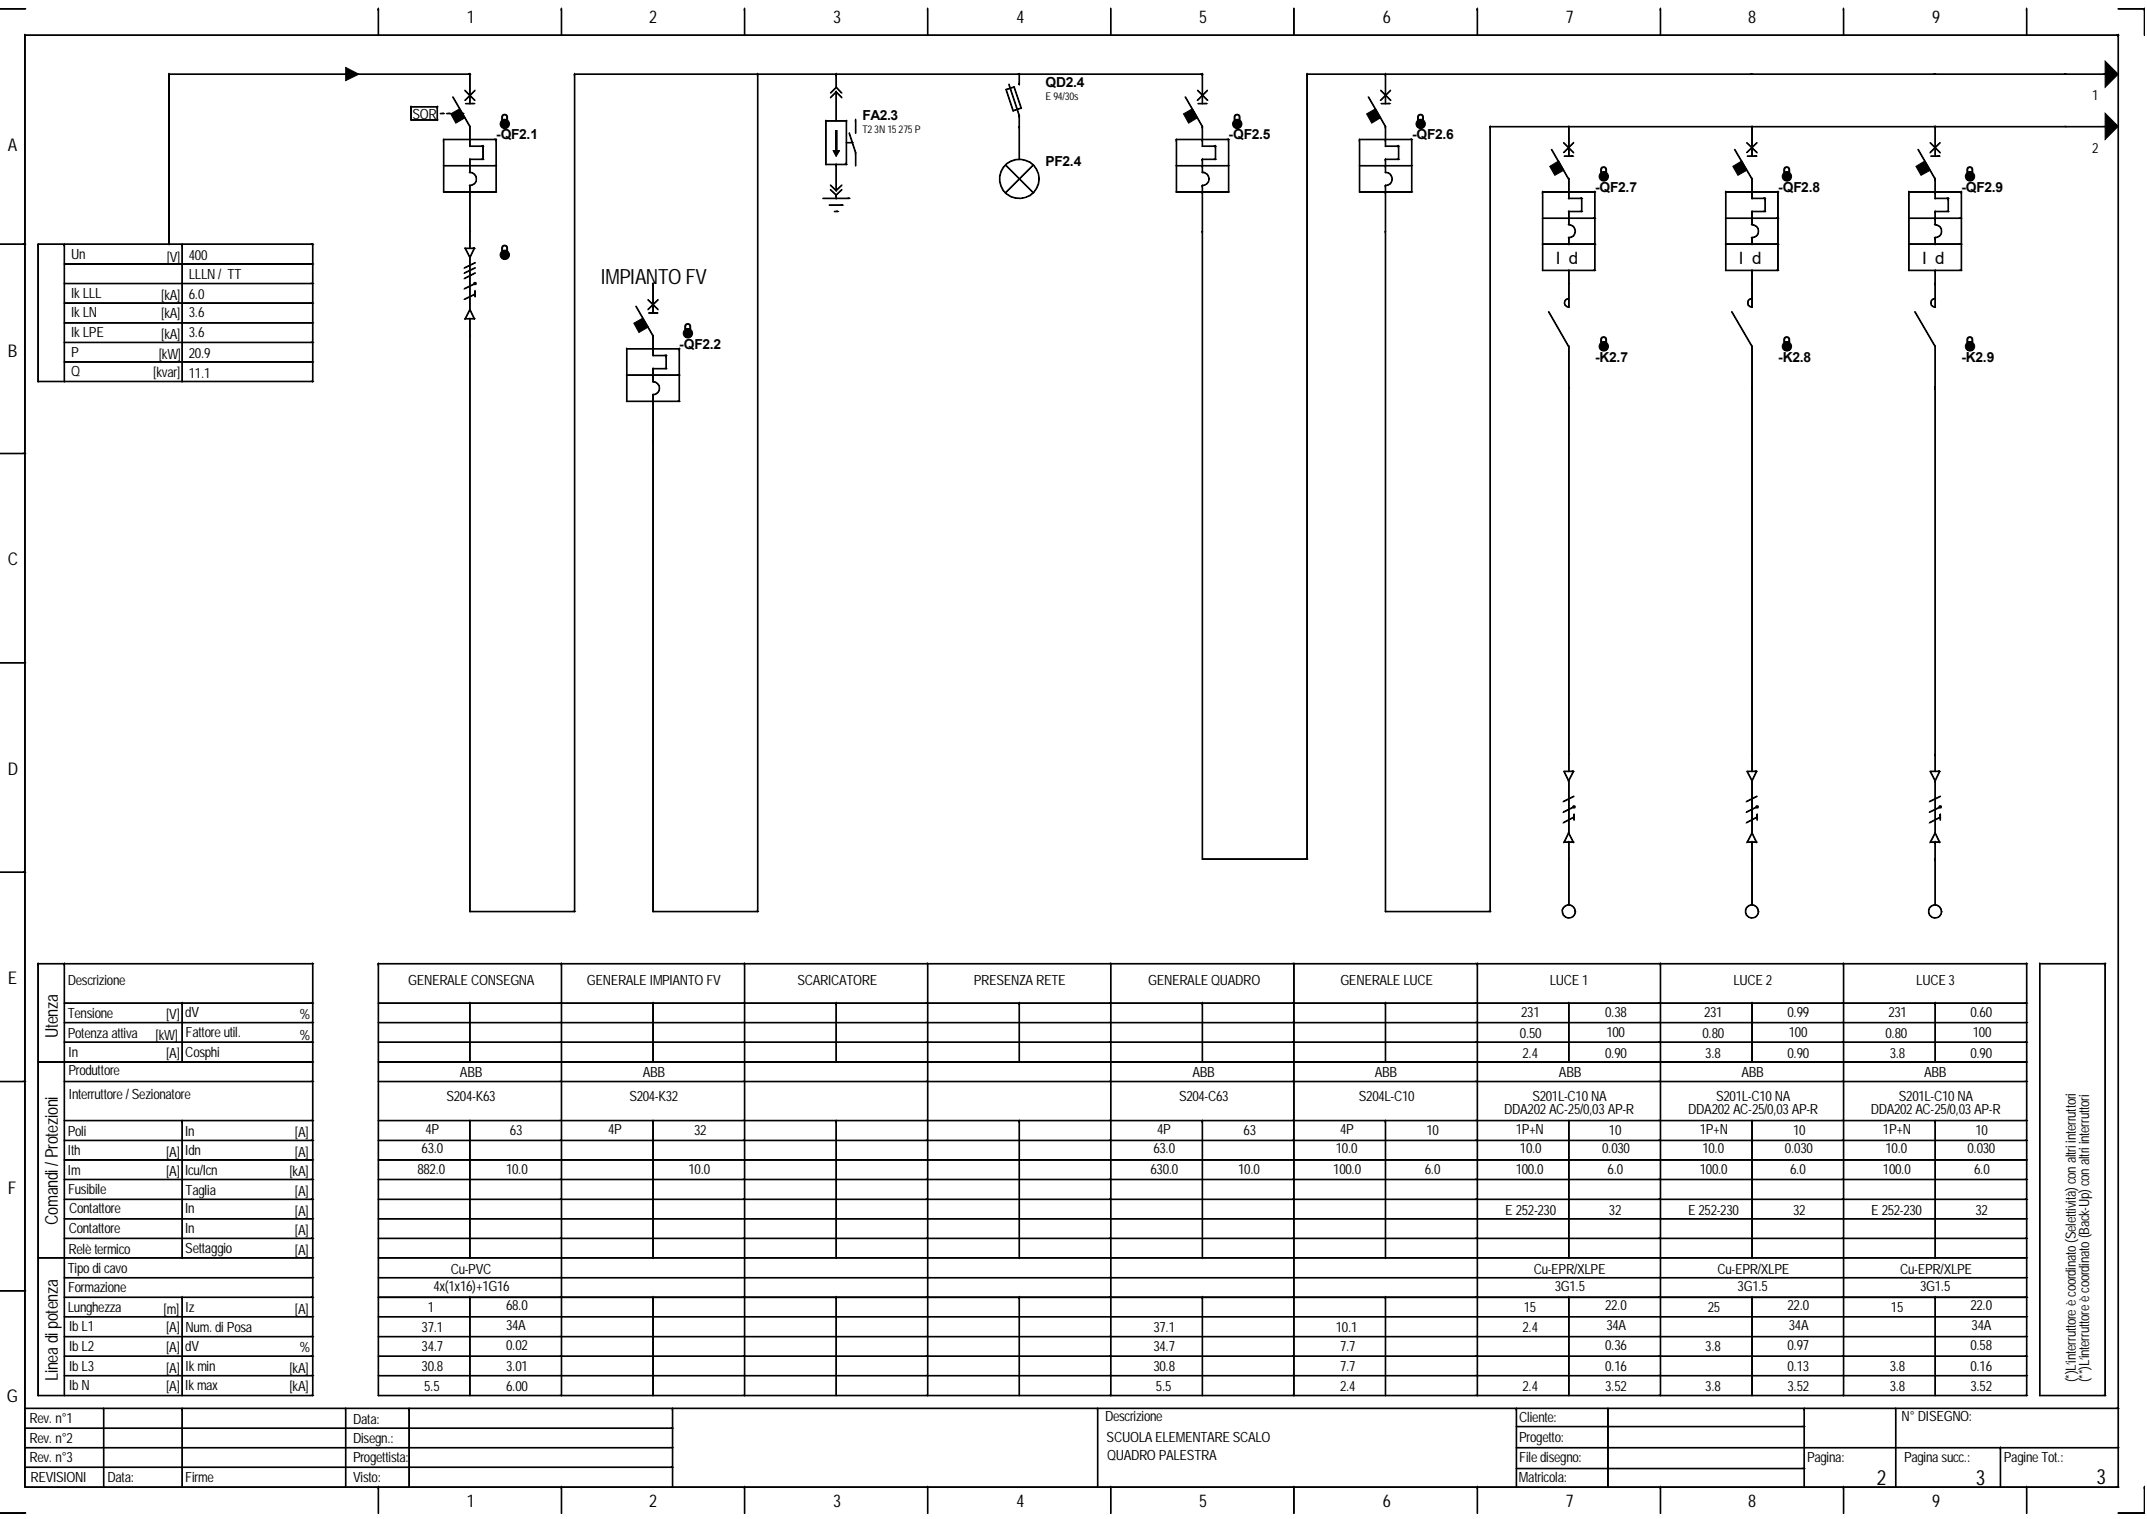

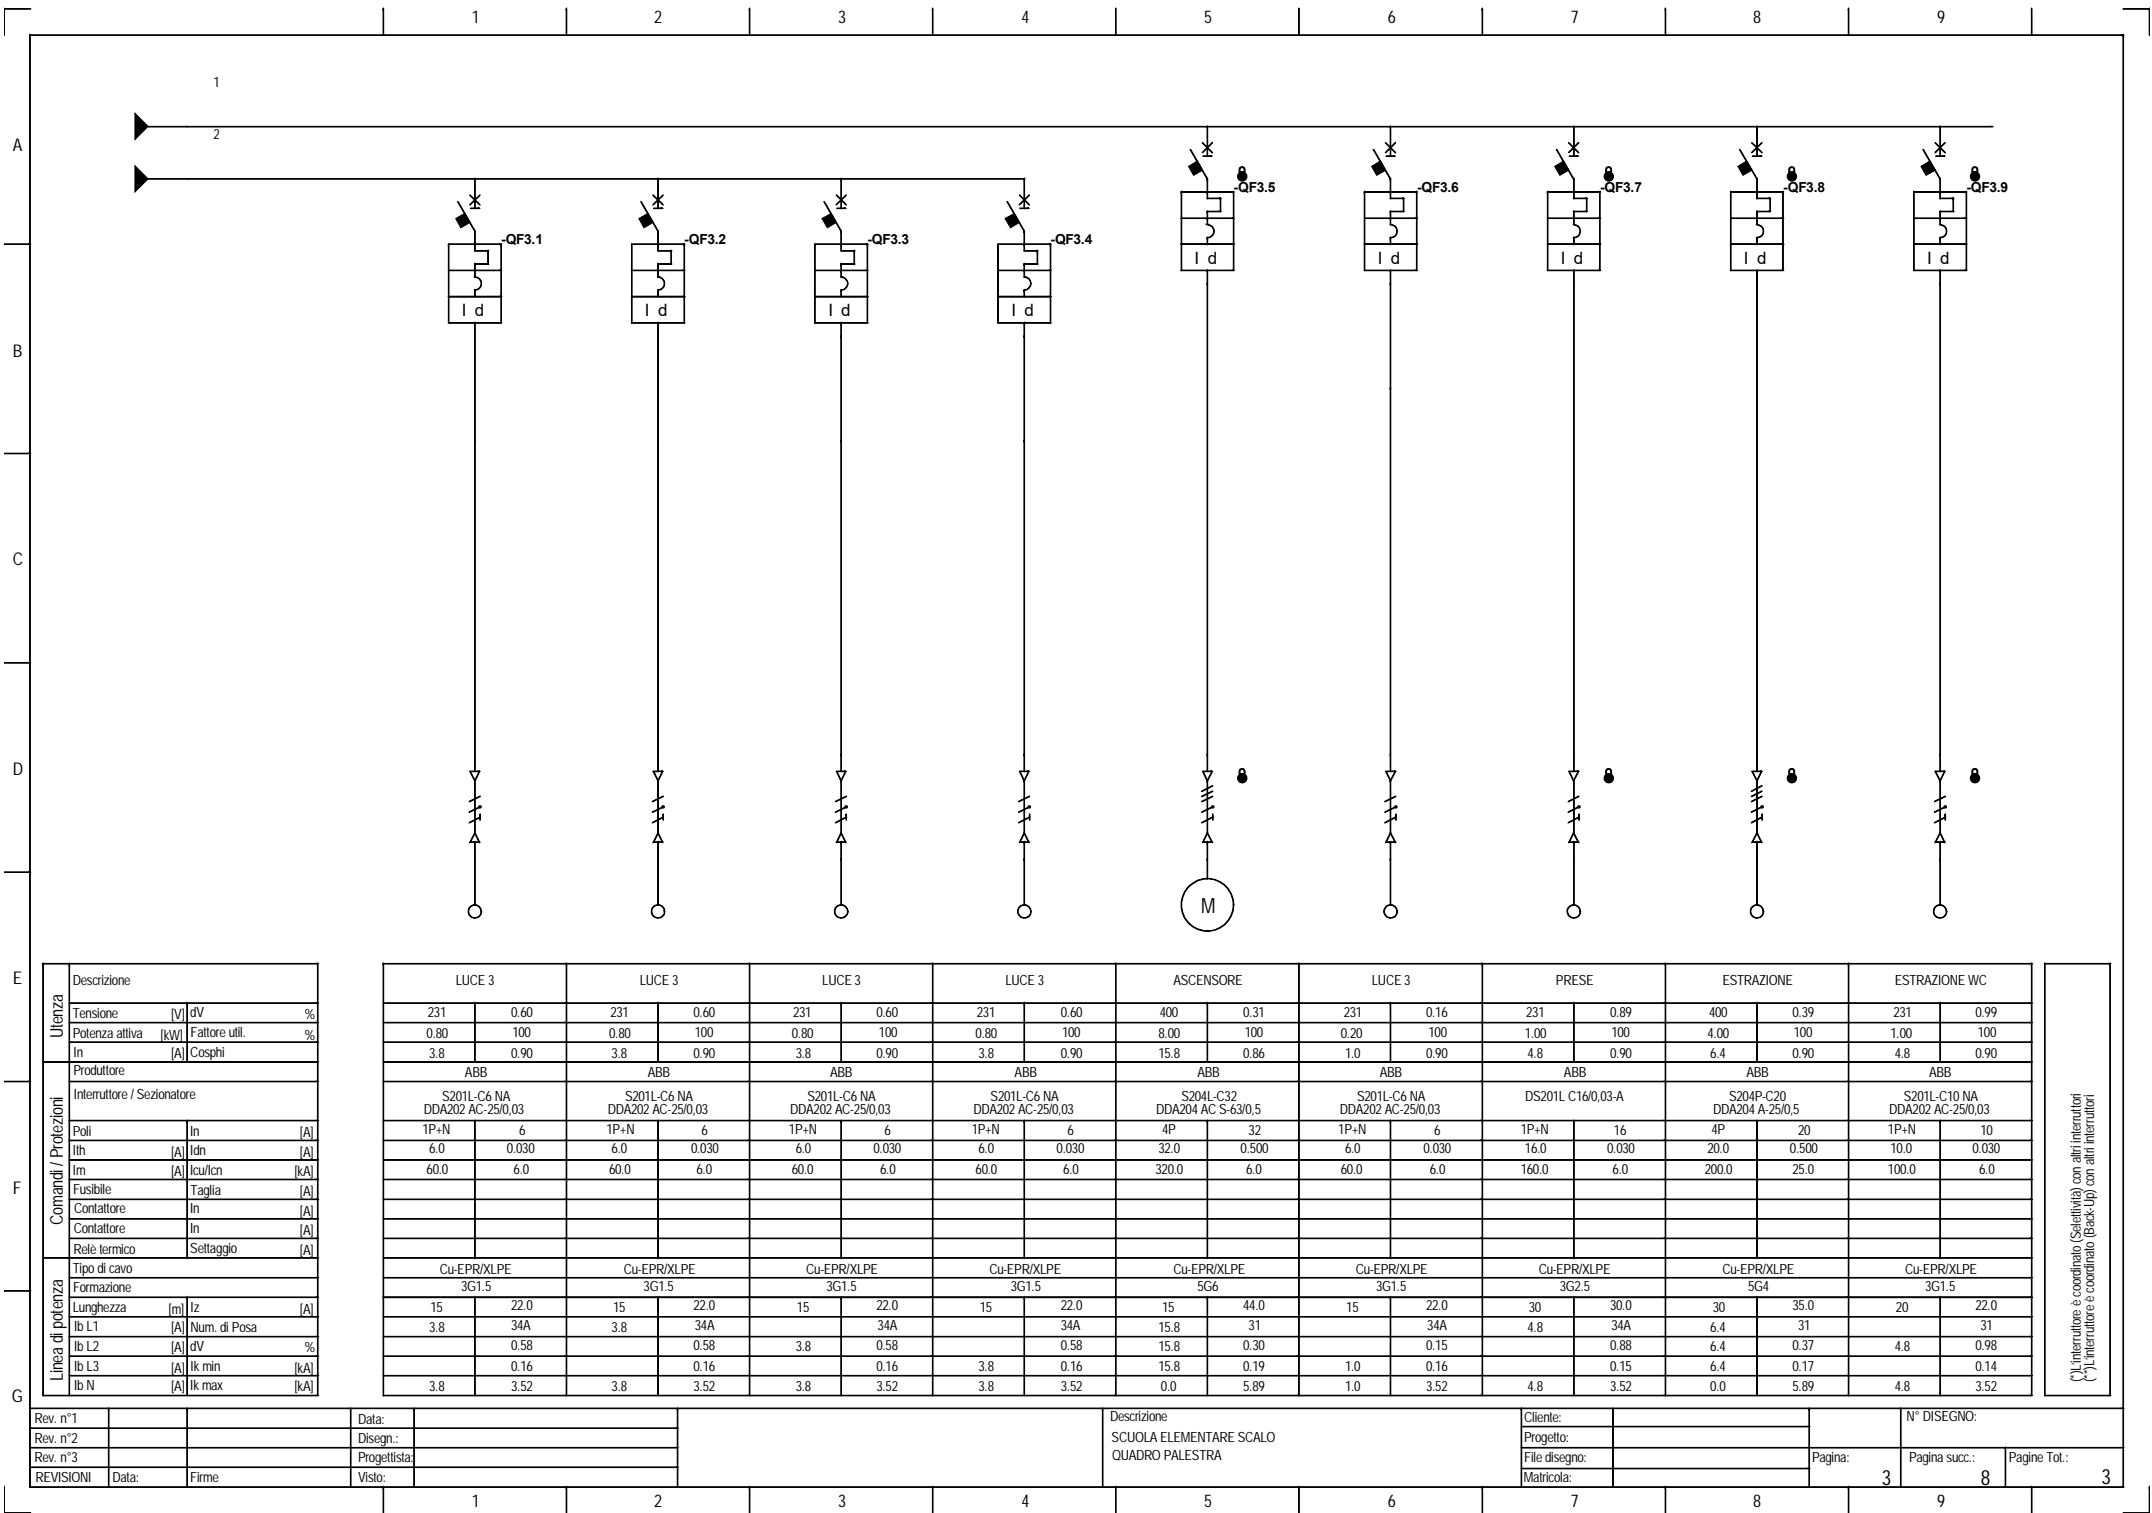



Rev. n°1			Data:	
Rev. n°2			Disegn.:	
Rev. n°3			Progettista:	
REVISIONI	Data:	Firme	Viso:	

Descrizione
SCUOLA ELEMENTARE SCALO
QUADRO PALESTRA

Cliente:	
Progetto:	
File disegno:	
Maticola:	

N° DISEGNO:		
Pagina:	8	
Pagina succ.:		Pagine Tot.: 3

(C) Interruttore è coordinato (Selettività) con altri interruttori
(L) Interruttore è coordinato (Back-Up) con altri interruttori
(I) Importanti informazioni da verificare nel Report di Selettività

Fornitura

Tensione nominale	[V]	400
Circuito		LLLN
Sistema di distribuzione		TT
Potenza attiva P	[kW]	20.90
Potenza reattiva Q	[kvar]	11.15
IB (A)	[A]	34.19
Cosphi		0.88

Corrente di corto-circuito simmetrica LLL	[kA]	6.00
Corrente di corto-circuito Fase-Neutro LN	[kA]	3.60
Corrente di corto-circuito Fase-Terra LPE	[kA]	3.60
Cmax		1.10
Resistenza alla tensione nominale	[mOhm]	25.403
Reattanza alla tensione nominale	[mOhm]	33.871
Impedenza alla tensione nominale	[mOhm]	42.339

Rev. n°1			Data:			Descrizione SCUOLA ELEMENTARE SCALO QUADRO PALESTRA	Cliente:		N° DISEGNO:		
Rev. n°2			Disegn.:				Progetto:				
Rev. n°3			Progettista:				File disegno:				
REVISIONI	Data:	Firme	Visto:				Maticola:		Pagina:	Pagina succ.:	Pagine Tot.:
								1		1	


Calcolo corto circuito

[illegible]


Rev. n°1			Data:		Descrizione SCUOLA ELEMENTARE SCALO QUADRO PALESTRA	Cliente:		N° DISEGNO:		
Rev. n°2			Disegn.:			Progetto:				
Rev. n°3			Progettista:			File disegno:		Pagina:	Pagina succ.:	Pagine Tot.:
REVISIONI	Data:	Firme	Visto:			Matricola:		1		1

Protezione dei cavi bt


-WC2.1 GENERALE CONSEGNA

Dati Utenza	Fasi - Sist di distribuzione	LLLN / TT	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da		-QF2.1 S204-K63	
	Tensione [V]	400					
	IB (A) [A]	37.1					
	Cospbi	0.88					
Cavo	Sezione cavo	4x(1x16)+1G16		Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		-QF2.1 S204-K63	
	Isolante	PVC					
	Lunghezza (m) [m]	1		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		-QF2.1 S204-K63	
	Iz (A) [A]	68.0					
	cdt (%)	0.02		Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	Temp lavoro (°C) [°C]	41.9					
	Perdite [W]	5.19		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	K²S² [A2s]	3375958					

-WC2.7 LUCE 1

Dati Utenza	Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L1-N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da		-QF2.7 S201L-C10 NA	Ok
	Tensione [V]	230.94		IB (2.41[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V			
	IB (A) [A]	2.4					
	Cospbi	0.90					
Cavo	Sezione cavo	3G1.5		Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		-QF2.7 S201L-C10 NA	Ok
	Isolante	EPR/XLPE		Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.21[kA]); Vrif=400V			
	Lunghezza (m) [m]	15		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		-QF2.7 S201L-C10 NA + DDA202 AC-25/0,03 AP-R	Ok
	Iz (A) [A]	22.0		Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])			
	cdt (%)	0.36		Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	Temp lavoro (°C) [°C]	30.7					
	Perdite [W]	2.23		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	K²S² [A2s]	45929					



-WC2.8 LUCE 2

Dati Utenza	Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L2-N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da		-QF2.8 S201L-C10 NA	Ok
	Tensione [V]	230.94		IB (3.85[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V			
	IB (A) [A]	3.8					
	Cospbi	0.90					
Cavo	Sezione cavo	3G1.5		Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		-QF2.8 S201L-C10 NA	Ok
	Isolante	EPR/XLPE		Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.19[kA]); Vrif=400V			
	Lunghezza (m) [m]	25		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		-QF2.8 S201L-C10 NA + DDA202 AC-25/0,03 AP-R	Ok
	Iz (A) [A]	22.0		Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])			
	cdt (%)	0.97		Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	Temp lavoro (°C) [°C]	31.8					
	Perdite [W]	9.57		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	K²S² [A2s]	45929					



Rev. n°1			Data:		Descrizione SCUOLA ELEMENTARE SCALO QUADRO PALESTRA	Cliente:			N° DISEGNO:		
Rev. n°2			Disegn.:			Progetto:			Pagina:	Pagina succ.:	Pagine Tot.:
Rev. n°3			Progettista:			File disegno:					
REVISIONI	Data:	Firme	Visto:			Maticola:					
									1	2	5

Protezione dei cavi bt



-WC2.9 LUCE 3

Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L3-N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da -QF2.9 S201L-C10 NA		Ok
	Tensione [V]	230.94		IB (3.85[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V		
	IB (A) [A]	3.8		<div><div>1</div><div></div><div>2</div></div> Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF2.9 S201L-C10 NA Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.21[kA]); Vrif=400V		
	Cosphi	0.90				
Cavo	Sezione cavo	3G1.5		<div><div>1</div><div></div><div>2</div></div> Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da		Ok
	Isolante	EPR/XLPE				
	Lunghezza (m) [m]	15		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF2.9 S201L-C10 NA + DDA202 AC-25/0,03 AP-R Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])		
	Iz (A) [A]	22.0				
	cdt (%)	0.58		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Temp lavoro (°C) [°C]	31.8				
Perdite [W]	5.74					
K²S² [A²s]	45929					

-WC3.1 LUCE 3

Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L1-N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da -QF3.1 S201L-C6 NA		Ok
	Tensione [V]	230.94		IB (3.85[A]) <= Ith (6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V		
	IB (A) [A]	3.8		<div><div>1</div><div></div><div>2</div></div> Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.1 S201L-C6 NA Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.21[kA]); Vrif=400V		
	Cosphi	0.90				
	Sezione cavo	3G1.5		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.1 S201L-C6 NA + DDA202 AC-25/0,03 Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])		
Isolante	EPR/XLPE					
Cavo	Lunghezza (m) [m]	15		<div><div>1</div><div></div><div>2</div></div> Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Iz (A) [A]	22.0				
	cdt (%)	0.58		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Temp lavoro (°C) [°C]	31.8				
	Perdite [W]	5.74				
	K²S² [A²s]	45929				

-WC3.2 LUCE 3





Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L1-N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da -QF3.2 S201L-C6 NA		Ok
	Tensione [V]	230.94		IB (3.85[A]) <= Ith (6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V		
	IB (A) [A]	3.8		<div><div>1</div><div></div></div> Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.2 S201L-C6 NA Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.21[kA]); Vrif=400V		
	Cosphi	0.90				
Cavo	Sezione cavo	3G1.5		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.2 S201L-C6 NA + DDA202 AC-25/0,03		Ok
	Isolante	EPR/XLPE		Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])		
	Lunghezza (m) [m]	15				
	Iz (A) [A]	22.0		<div><div>1</div><div></div></div> Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	cdt (%)	0.58				
	Temp lavoro (°C) [°C]	31.8		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
Perdite [W]	5.74					
K²S² [A2s]	45929					

Protezione dei cavi bt

-WC3.3 LUCE 3

Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione		LN / TT (L2-TT)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da -QF3.3 S201L-C6 NA		Ok
	Tensione [V]		230.94		IB (3.85[A]) <= Ith (6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V		
	IB (A) [A]		3.8		Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.3 S201L-C6 NA Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.21[kA]); Vrif=400V		Ok
	Cosphi		0.90				
Cavo	Sezione cavo		3G1.5		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.3 S201L-C6 NA + DDA202 AC-25/0,03 Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])		Ok
	Isolante		EPR/XLPE				
	Lunghezza (m) [m]		15		Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Iz (A) [A]		22.0				
	cdt (%)		0.58		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Temp lavoro (°C) [°C]		31.8				
Perdite [W]		5.74					
K²S² [A2s]		45929					

-WC3.4 LUCE 3

Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione		LN / TT	(L3+N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da		-QF3.4 S201L-C6 NA	Ok
	Tensione	[V]	230.94	IB (3.85[A]) <= Ith (6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V					
	IB (A)	[A]	3.8			Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da	-QF3.4 S201L-C6 NA	Ok	
	Cosphi		0.90			Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.21[kA]); Vrif=400V			
Cavo	Sezione cavo		3G1.5			Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da	-QF3.4 S201L-C6 NA + DDA202 AC-25/0,03	Ok	
	Isolante		EPR/XLPE			Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])			
	Lunghezza (m)	[m]	15			Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	Iz (A)	[A]	22.0			Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	cdt (%)		0.58						
	Temp lavoro (°C)	[°C]	31.8						
Perdite	[W]	5.74							
K²S²	[A²s]	45929							

-WC3.5

Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione		LLL N / TT	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da -QF3.5 S204L-C32			Ok
	Tensione	[V]	400		IB (15.78[A]) <= Ith (32.00[A]) <= Iz (44.00[A]) e If (46.40[A]) <= 1.45*Iz (63.80[A]); Vrif=400V			
	IB (A)	[A]	15.8		Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.5 S204L-C32 Protezione garantita fino a Icc max LLL (5.89[kA]), Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.23[kA]); Vrif=400V			
	Cosphi		0.86					
Cavo	Sezione cavo		5G6		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.5 S204L-C32 + DDA204 AC S-63/0,5 Id (0.50[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])			Ok
	Isolante		EPR/XLPE					
	Lunghezza (m)	[m]	15		Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	Iz (A)	[A]	44.0					
	cdt (%)		0.30		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
	Temp lavoro (°C)	[°C]	37.7					
Perdite	[W]	37.01						
	K²S²	[A²s]	734868					

Protezione dei cavi bt

-WC3.6 LUCE 3



Cavo	Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT	(L3-N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da -QF3.6 S201L-C6 NA		Ok
		Tensione	[V]	230.94		IB (0.96[A]) <= Ith (6.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V		
		IB (A)	[A]	1.0				
		Cosphi		0.90				
		Sezione cavo		3G1.5				
		Isolante		EPR/XLPE				
		Lunghezza (m)	[m]	15				
		Iz (A)	[A]	22.0				
		cdt (%)		0.15				
		Temp lavoro (°C)	[°C]	30.1				
Cavo	Dati Utente	Perdite	[W]	0.36	Verifiche di protezione			
		K²S²	[A²s]	45929				

-WC3.7 PRESE

Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione		LN / TT (L1-N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da -QF3.7 DS201L C16/0,03-A		Ok
	Tensione [V]		230.94		IB (4.81[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (30.00[A]) e If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vrif=400V		
	IB (A) [A]		4.8				
	Cosphi		0.90				
	Sezione cavo		3G2.5				
	Isolante		EPR/XLPE				
	Lunghezza (m) [m]		30				
	Iz (A) [A]		30.0				
	cdt (%)		0.88				
	Temp lavoro (°C) [°C]		31.5				
Perdite [W]		10.76					
K²S² [A2s]		127581					

Cavo		Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.7 DS201L C16/0,03-A		Ok	
		Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.20[kA]); Vrif=400V			
			Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.7 DS201L C16/0,03-A		Ok
			Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])		
		Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da			
		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da			


-WC3.8 ESTRAZIONE

Dati Utente	Fasi - Sist di distribuzione	LLN / TT	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da		-QF3.8 S204P-C20	Ok		
	Tensione	[V]		400	IB (6.42[A]) <= Ith (20.00[A]) e If (29.00[A]) e If (29.00[A]) <= 1.45*Iz (50.75[A]); Vrif=400V				
IB (A)	[A]	6.4				Ok			
Cosphi		0.90							
Cavo	Sezione cavo			5G4		Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		-QF3.8 S204P-C20	Ok
	Isolante			EPR/XLPE		Protezione garantita fino a Icc max LLL (5.89[kA]), Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.21[kA]); Vrif=400V			
	Lunghezza (m)	[m]		30		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		-QF3.8 S204P-C20 + DDA204 A-25/0,5	Ok
	Iz (A)	[A]		35.0		Id (0.50[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])			
	cdt (%)			0.37					
	Temp lavoro (°C)	[°C]		32.0	Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da				
	Perdite	[W]	17.96						
K²S²	[A²s]	326608							
			Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da						

Rev. n°1			Data:		Descrizione SCUOLA ELEMENTARE SCALO QUADRO PALESTRA	Cliente:		N° DISEGNO: Pagina: 4 Pagina succ.: 5 Pagine Tot.: 5
Rev. n°2			Disegn.:			Progetto:		
Rev. n°3			Progettista:			File disegno:		
REVISIONI	Data:	Firme	Visto:			Matricola:		

Protezione dei cavi bt

-WC3.9 ESTRAZIONE WC

Dati Utenza	Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L2-N)	Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da -QF3.9 S201L-C10 NA		Ok
	Tensione [V]	230.94		IB (4.81[A]) <= Ith (10.00[A]) <= Iz (22.00[A]) e If (14.50[A]) <= 1.45*Iz (31.90[A]); Vrif=400V		
	IB (A) [A]	4.8		Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.9 S201L-C10 NA		Ok
	Cospbi	0.90		Protezione garantita fino a Icc max LN (3.52[kA]) e Icc max LPE (0.20[kA]); Vrif=400V		
Cavo	Sezione cavo	3G1.5		Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da -QF3.9 S201L-C10 NA + DDA202 AC-25/0,03		Ok
	Isolante	EPR/XLPE		Id (0.03[A]) * Ra (1.00[Ohm]) <= Massima tensione di contatto (50.0[V])		
	Lunghezza (m) [m]	20		Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Iz (A) [A]	22.0				
	cdt (%)	0.98		Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Temp lavoro (°C) [°C]	32.9				
	Perdite [W]	12.01				
	K²S² [A²s]	45929				

Dati Utenza	Fasi - Sist di distribuzione		Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da		
	Tensione [V]					
	IB (A) [A]			Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		
	Cospbi			Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		
Cavo	Sezione cavo			Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Isolante					
	Lunghezza (m) [m]			Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Iz (A) [A]					
	cdt (%)					
	Temp lavoro (°C) [°C]					
	Perdite [W]					
	K²S² [A²s]					

Dati Utenza	Fasi - Sist di distribuzione		Verifiche di protezione	Sovraccarico: protetto da		
	Tensione [V]					
	IB (A) [A]			Corto circuito al terminale 1 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		
	Cospbi			Contatti indiretti al terminale 2 (cavo alimentato dall'alto): protetto da		
Cavo	Sezione cavo			Corto circuito al terminale 2 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Isolante					
	Lunghezza (m) [m]			Contatti indiretti al terminale 1 (cavo alimentato dal basso): protetto da		
	Iz (A) [A]					
	cdt (%)					
	Temp lavoro (°C) [°C]					
	Perdite [W]					
	K²S² [A²s]					

Carichi

-L2.7 LUCE 1

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L1-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	230.1
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.50	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	2.4	Potenza reattiva Q [kvar]	0.24	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.38

-L2.8 LUCE 2

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L2-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	228.7
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.80	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	3.8	Potenza reattiva Q [kvar]	0.39	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.99

-L2.9 LUCE 3

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L3-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	229.6
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.80	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	3.8	Potenza reattiva Q [kvar]	0.39	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.60

-L3.1 LUCE EMERGENZA

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L1-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	229.5
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.80	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	3.8	Potenza reattiva Q [kvar]	0.39	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.60

-L3.2 LUCE SERVIZI

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L1-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	229.5
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.80	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	3.8	Potenza reattiva Q [kvar]	0.39	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.60

-L3.3 LUCE ESTERNA

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L2-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	229.6
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.80	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	3.8	Potenza reattiva Q [kvar]	0.39	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.60

-L3.4 RISERVA

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L3-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	229.6
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.80	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	3.8	Potenza reattiva Q [kvar]	0.39	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.60

Rev. n°1			Data:		Descrizione SCUOLA ELEMENTARE SCALO QUADRO PALESTRA	Cliente:		Pagina: 1	N° DISEGNO:	
Rev. n°2			Disegn.:			Progetto:			Pagina succ.: 2	Pagine Tot.: 2
Rev. n°3			Progettista:			File disegno:				
REVISIONI	Data:	Firme	Visto:			Matricola:				

Carichi

-L3.6 LUCE ASCENSORE

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L3-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	230.6
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.20	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	1.0	Potenza reattiva Q [kvar]	0.10	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.16

-L3.7 PRESE

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L1-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	228.9
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.99	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	4.8	Potenza reattiva Q [kvar]	0.48	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.89

-L3.8 ESTRAZIONE

Fasi - Sist di distribuzione	LLLN / TT	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	398.5
Tensione nominale [V]	400	Potenza attiva P [kW]	3.98	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	6.4	Potenza reattiva Q [kvar]	1.94	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.39

-L3.9 ESTRAZIONE WC

Fasi - Sist di distribuzione	LN / TT (L2-N)	Fattore di utilizzo [%]	100	Tensione calcolata [V]	228.6
Tensione nominale [V]	230.94	Potenza attiva P [kW]	0.99	Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]	4.8	Potenza reattiva Q [kvar]	0.48	Caduta di tensione massima utente [%]	4.0
Cosphi	0.90			Caduta di tensione calcolata [%]	0.99

Fasi - Sist di distribuzione		Fattore di utilizzo [%]		Tensione calcolata [V]	
Tensione nominale [V]		Potenza attiva P [kW]		Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]		Potenza reattiva Q [kvar]		Caduta di tensione massima utente [%]	
Cosphi				Caduta di tensione calcolata [%]	

Fasi - Sist di distribuzione		Fattore di utilizzo [%]		Tensione calcolata [V]	
Tensione nominale [V]		Potenza attiva P [kW]		Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]		Potenza reattiva Q [kvar]		Caduta di tensione massima utente [%]	
Cosphi				Caduta di tensione calcolata [%]	

Fasi - Sist di distribuzione		Fattore di utilizzo [%]		Tensione calcolata [V]	
Tensione nominale [V]		Potenza attiva P [kW]		Caduta di tensione ammessa [%]	4.0
IB [A]		Potenza reattiva Q [kvar]		Caduta di tensione massima utente [%]	
Cosphi				Caduta di tensione calcolata [%]	

Rev. n°1			Data:		Descrizione SCUOLA ELEMENTARE SCALO QUADRO PALESTRA	Cliente: Progetto: File disegno: Matricola:	Pagina: Pagina succ.: Pagine Tot.: 2	N° DISEGNO:	2
Rev. n°2			Disegn.:						
Rev. n°3			Progettista:						
REVISIONI	Data:	Firme	Visto:						




Redattore: Arch. Marco Stefanini
Telefono
Fax
e-Mail

Progetto 1 / Lista pezzi lampade

17 Pezzo 3F Filippi 21408 L 320 32W LED OP 596x596
Articolo No.: 21408
Flusso luminoso (Lampada): 3328 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3328 lm
Potenza lampade: 34.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48 80 96 100 100
Dotazione: 1 x LED 8W (Fattore di correzione
1.000).

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.






Redattore: Arch. Marco Stefanini
 Telefono
 Fax
 e-Mail

3F Filippi 21408 L 320 32W LED OP 596x596 / Scheda tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.



Classificazione lampade secondo CIE: 100
 CIE Flux Code: 48 80 96 100 100

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR											
ρ Soffitto	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Pareti	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Pavimento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Dimensioni del locale X Y		Linea di mira perpendicolare all'asse delle lampade					Linea di mira parallela all'asse delle lampade				
2H	2H	17.2	18.5	17.5	18.7	19.0	17.1	18.4	17.4	18.7	18.9
	3H	18.7	19.9	19.0	20.2	20.4	18.6	19.8	19.0	20.1	20.4
	4H	19.3	20.4	19.6	20.7	21.0	19.2	20.3	19.5	20.6	20.9
	6H	19.7	20.7	20.0	21.0	21.3	19.6	20.6	19.9	20.9	21.2
	8H	19.8	20.8	20.1	21.1	21.4	19.7	20.7	20.0	21.0	21.3
4H	12H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	19.7	20.6	20.1	21.0	21.3
	2H	17.9	19.0	18.2	19.3	19.6	17.8	18.9	18.2	19.2	19.5
	3H	19.6	20.5	20.0	20.9	21.2	19.5	20.5	19.9	20.8	21.1
	4H	20.3	21.1	20.7	21.5	21.8	20.2	21.0	20.6	21.4	21.8
	6H	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2
8H	8H	20.9	21.6	21.3	22.0	22.4	20.8	21.5	21.2	21.9	22.3
	12H	21.0	21.6	21.4	22.0	22.4	20.9	21.5	21.3	21.9	22.3
	4H	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0	20.5	21.2	20.9	21.5	22.0
	6H	21.2	21.7	21.6	22.1	22.6	21.1	21.6	21.5	22.1	22.5
	8H	21.4	21.8	21.8	22.3	22.8	21.3	21.7	21.7	22.2	22.7
12H	12H	21.5	21.9	22.0	22.3	22.8	21.4	21.8	21.9	22.3	22.8
	4H	20.6	21.2	21.0	21.6	22.0	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9
	6H	21.2	21.7	21.7	22.1	22.6	21.1	21.6	21.6	22.0	22.5
8H	21.4	21.8	21.9	22.3	22.8	21.3	21.8	21.8	22.2	22.7	
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 2.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7				
Tabella standard		BK05					BK05				
Addendo di correzione		3.8					3.7				
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 3328lm Flusso luminoso sferico											



Redattore: Arch. Marco Stefanini
 Telefono
 Fax
 e-Mail

3F Filippi 21408 L 320 32W LED OP 596x596 / Diagramma conico

Lampada: 3F Filippi 21408 L 320 32W LED OP 596x596

Lampadine: 1 x LED 8W

0.5	1.39 1.43	E(0°) 4851 E(C90) 54.3° 483 E(C0) 55.0° 459
1.0	2.78 2.86	E(0°) 1213 E(C90) 54.3° 121 E(C0) 55.0° 115
1.5	4.17 4.28	E(0°) 539 E(C90) 54.3° 54 E(C0) 55.0° 51
2.0	5.57 5.71	E(0°) 303 E(C90) 54.3° 30 E(C0) 55.0° 29
2.5	6.96 7.14	E(0°) 194 E(C90) 54.3° 19 E(C0) 55.0° 18
3.0	8.35 8.57	E(0°) 135 E(C90) 54.3° 13 E(C0) 55.0° 13

Distanza [m]

Diametro cono [m]

Illuminamento [lx]


— C0 - C180 (Angolo di dimezzamento: 110.0°)

— C90 - C270 (Angolo di dimezzamento: 108.6°)



Redattore: Arch. Marco Stefanini
 Telefono
 Fax
 e-Mail

PALESTRA / Riepilogo



Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:185

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Superficie utile	/	311	86	450	0.275
Pavimento	20	284	115	356	0.405
Soffitto	70	62	39	266	0.623
Pareti (23)	50	166	43	1944	/

Superficie utile:

Altezza: 0.850 m
 Reticolo: 128 x 128 Punti
 Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	Φ (Lampada) [lm]	Φ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	17	3F Filippi 21408 L 320 32W LED OP 596x596 (1.000)	3328	3328	34.0
Totale:			56576	56576	578.0

Potenza allacciata specifica: $4.33 \text{ W/m}^2 = 1.39 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 133.58 m^2)




Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA / Lista pezzi lampade


17 Pezzo 3F Filippi 21408 L 320 32W LED OP 596x596
Articolo No.: 21408
Flusso luminoso (Lampada): 3328 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 3328 lm
Potenza lampade: 34.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 48 80 96 100 100
Dotazione: 1 x LED 8W (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della lampada consultare il nostro catalogo lampade.





Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 100

Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione
1	17	3F Filippi 21408 L 320 32W LED OP 596x596



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 56576 lm
Potenza totale: 578.0 W
Fattore di manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m

Superficie	Illuminamenti medi [lx]			Coefficiente di riflessione [%]	Luminanza medio [cd/m²]
	diretto	indiretto	totale		
Superficie utile	257	54	311	/	/
Pavimento	226	58	284	20	18
Soffitto	0.00	62	62	70	14
Parete 1	131	66	198	50	31
Parete 2	106	59	165	50	26
Parete 3	129	57	186	50	30
Parete 4	154	58	211	50	34
Parete 5	80	56	136	50	22
Parete 6	135	58	193	50	31
Parete 7	218	58	276	50	44
Parete 8	118	58	175	50	28
Parete 9	113	57	170	50	27
Parete 10	102	57	158	50	25
Parete 11	113	59	171	50	27
Parete 12	135	58	193	50	31
Parete 13	240	60	299	50	48
Parete 14	89	58	147	50	23
Parete 15	122	63	185	50	29
Parete 16	105	69	174	50	28
Parete 17	188	71	259	50	41
Parete 18	148	77	225	50	36
Parete 19	52	47	99	50	16
Parete 20	35	46	81	50	13
Parete 21	58	46	104	50	17
Parete 22	73	46	119	50	19
Parete 23	57	47	104	50	17

Regolarità sulla superficie utile

E_{\min} / E_{\max} : 0.275 (1:4)

E_{\min} / E_{\max} : 0.190 (1:5)

Potenza allacciata specifica: $4.33 \text{ W/m}^2 = 1.39 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 133.58 m^2)



Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

PALESTRA / Rendering 3D

